

Bijlage C1 Korte, niet-technische omschrijving van het voorwerp van de aanvraag

Algemene beschrijving van de bedrijfsactiviteiten

A&S Energie nv is een 50/50 samenwerking tussen Aspiravi nv en Unilin bv (vroeger Spano nv). A&S Energie nv exploiteert sinds juni 2010 een groene energiecentrale in de Nieuwenhovestraat 5 te Oostrozebeke naast de bedrijfsterreinen van Unilin bv site Spano.


In de verbrandingsoven (wervelbedoven) met bijhorende stoomketel en stoomturbine worden niet recycleerbaar houtafval en niet recycleerbare vezels afkomstig van papierproductie verbrand voor de productie van groene elektriciteit en warmte.

De wervelbedoven heeft een capaciteit van 80 MW_{ther} (27 MW_{el}).

De installatie wordt continu (24 u op 24 u en 7 dagen op 7 dagen) geëxploiteerd in een 6 – ploegensysteem. In het bedrijf worden maximum 30 werknemers tewerkgesteld.

Ligging

Op de locatie van A&S Energie nv is het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Historisch gegroeid bedrijf Spano te Oostrozebeke” zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 04/07/2003 van kracht. A&S Energie nv is gelegen in een zone voor bedrijfsactiviteiten van het historisch gegroeid bedrijf.

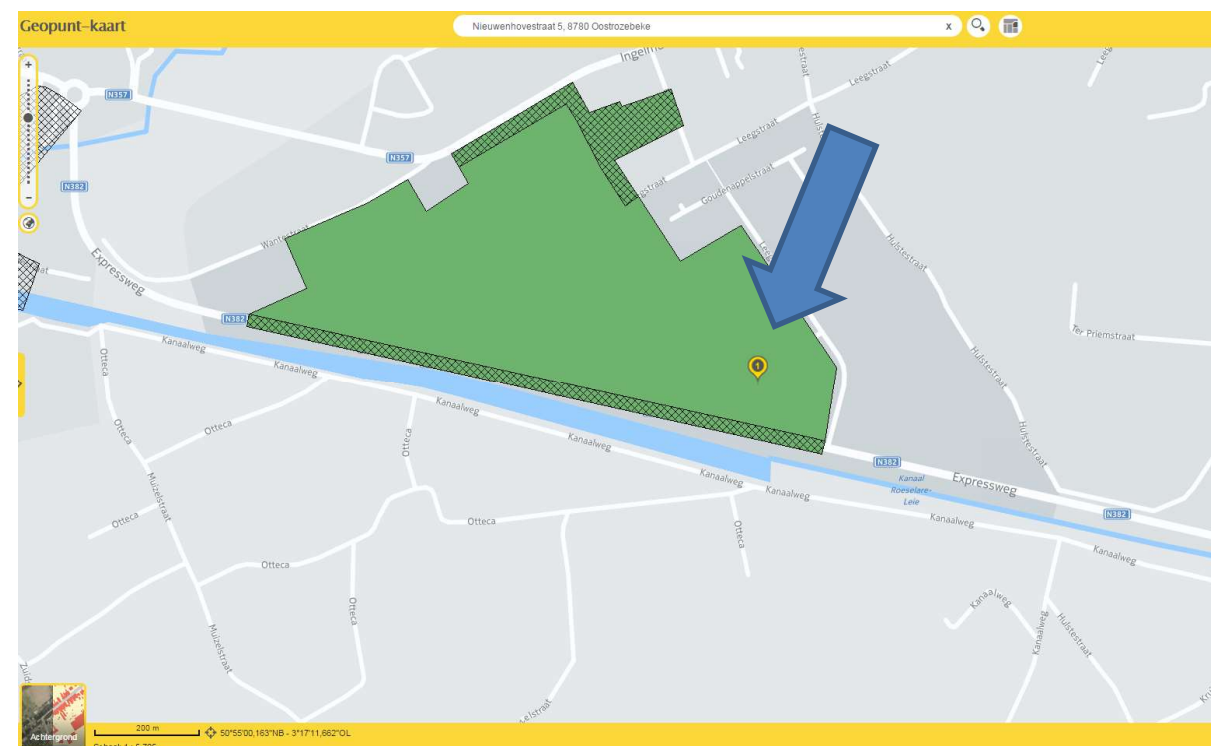

Figuur 1. Ligging van het bedrijf in de zone 'historisch gegroeid bedrijf Spano te Oostrozebeke' (bron: www.geopunt.be, datum laatste raadpleging 15/05/2025).

Beschikbare milieuvergunningen

A&S Energie nv beschikt tot op heden over de volgende milieuvergunningen:

- Milieuvergunning klasse 1 – 18 mei 2006 (= basisvergunning) (ref. nr. 37010/91/1/A/1), exploitatie biowarmtekrachtkoppelingcentrale door Aspiravi nv en Spano nv, einddatum 25/10/2026;
- Aktename melding overname door A&S Energie nv – 20 september 2007 (ref. nr. 37010/91/2/M/1), einddatum 25/10/2026;
- Gedeeltelijke aktename mededeling kleine verandering en voorwaarde wijziging inzake gebruik verbrandingslucht voor wervelbedoven – 8 juli 2010 (ref. nr. 37010/91/2/W/1), einddatum 25/10/2026;
- Gedeeltelijke aktename mededeling kleine verandering – 7 oktober 2010 (ref. nr. 37010/91/2/M/2), einddatum 25/10/2026;
- Aktename voorwaarde wijziging inzake levering hoogwaardige warmte o.v.v. thermische olie aan Spano nv – 19 januari 2012 (ref. nr. 37010/91/2/W/2), einddatum 25/10/2026;
- Besluit inzake verandering A&S Energie nv - 27 april 2017 (ref. nr. 37010/91/2/A/1), einddatum 25/10/2026.
- Ministerieel besluit en erratum inzake uitbreiding en bijstelling voorwaarde A&S Energie nv – 19 en 25 september 2019 (ref. nr. OMV/2019049251), einddatum 25/10/2026.
- Ministerieel besluit inzake verandering – 5 juli 2021 (ref. nr. OMV/2021019911), einddatum 25/10/2026.
- Ministerieel besluit inzake bijstelling bijzondere milieuvoorwaarden n.a.v. GPBV-evaluatie – 27/09/2021 (ref. nr. OMV/2021069718), einddatum 25/10/2026.
- Ministerieel besluit inzake verandering – 19 september 2023 (ref. nr. OMV/2022134407), einddatum 25/10/2026.
- Ministerieel besluit inzake wijzigen van een energiecentrale - 16 oktober 2024 (ref.nr. OMV/2024077256), einddatum 25/10/2026.

Doel van de aanvraag

De basisvergunning zijnde een milieuvergunning werd verleend op 18 mei 2006 door de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen voor een termijn van 20 jaar. Omwille van het verlenen van de bouwvergunning op 25 oktober 2006, werd de einddatum van de milieuvergunning verschoven naar 25 oktober 2026.

Bijgevolg wenst A&S een hernieuwing van de vergunning aan te vragen zodat de continuïteit van de exploitatie van de houtverbrandingsoven gegarandeerd blijft. Qua volume en manier van werken zullen er geen wijzigingen plaatsvinden ten opzichte van de verleende vergunning van 16 oktober 2024 met als referentie OMV/2024077256

Het wegvallen van de m.e.r.-plicht voor een loutere hernieuwing van een milieuvergunning en omgevingsvergunning kan afgeleid worden uit de regelgeving door artikel 70 samen te lezen met artikel 155 en 388 van het OMV-decreet. Dit op voorwaarde dat er geen activiteiten zijn met een fysieke ingreep in het leefmilieu.

Hieronder de artikelen die tot deze conclusie leiden:

- Art. 70 in verband met hernieuwen van de omgevingsvergunning van bepaalde duur.
- Art. 155 van het OV-decreet: "De verplichting tot het uitvoeren van een project-m.e.r. geldt niet voor de loutere hernieuwing van de omgevingsvergunning en de omzetting, vermeld in artikel 70 respectievelijk 390 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, tenzij de loutere hernieuwing van de vergunning of de omzetting betrekking heeft op activiteiten die fysieke ingrepen in het leefmilieu tot gevolg hebben."
- Art. 388 § 3 van het OV-decreet: "De milieuvergunning en de melding in toepassing van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning die toelaat een ingedeelde inrichting te exploiteren, worden voor de toepassing van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en titel V van het DABM beschouwd als de omgevingsvergunning respectievelijk de melding, waarvan akte is genomen."

Een loutere hernieuwing is dus niet m.e.r.-plichtig tenzij een fysieke ingreep. De termen “loutere hernieuwing” en “fysieke ingreep” laten ruimte voor interpretatie. Het is aan de initiatiefnemer om zelf te motiveren of zijn activiteit hieraan voldoet.

Op vraag van het advies van Agentschap Zorg en Gezondheid bij de vorige vergunningsaanvraag van 2024 werd een update uitgevoerd van de dispersieberekeningen. Deze geüpdatet dispersieberekeningen moeten aangevuld worden met modelmatige immissieberekeningen op basis van nieuwe, meer recente emissiegegevens (rekening houdend met een verwerkingscapaciteit van 585 ton/dag). In het advies werd ook gevraagd om het MER van 2005 te updaten, gezien de aanvraag echter betrekking heeft tot een loutere vernieuwing zonder fysieke ingrepen geldt er, zoals hierboven geargumenteed, geen m.e.r. plicht wel werden de effecten op de verschillende relevante milieudomeinen afgetoetst in het kader van deze vergunningsaanvraag.

Bijlage C2 Ligging van de ingedeelde inrichting of activiteit

A&S Energie nv is gelegen op het perceel 204X3 (Oostrozebeke, afdeling 1, sectie D). Zie situeringsplan hieronder:

